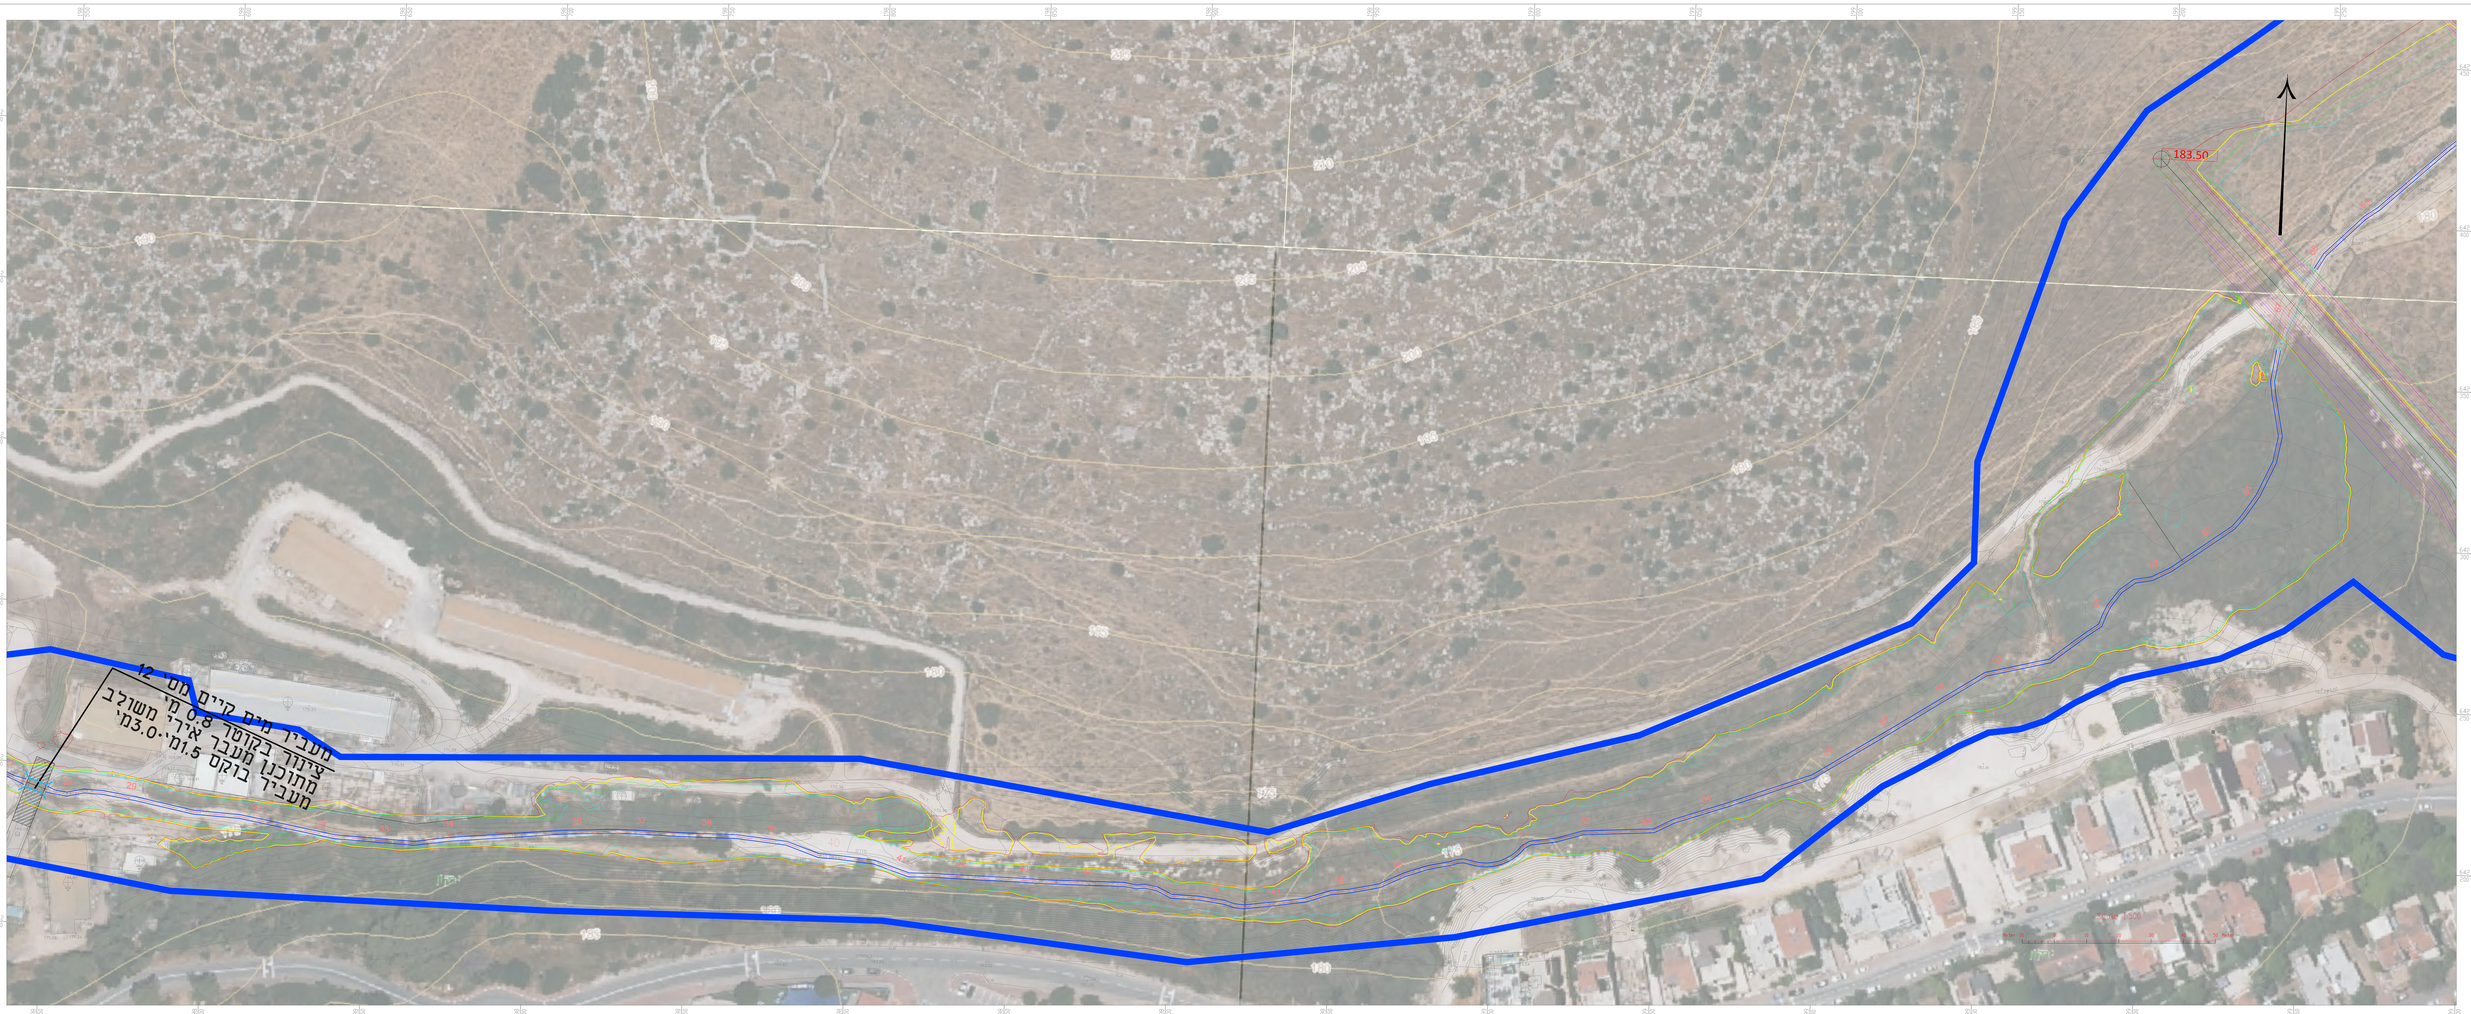

מעביר מים קיים מס' 12
צינור בקוטר 0.8 מ' משולב
מתוכנן מעבר אירי
בוקס 1.5מ'·3.0מ'
מעביר
183.50

מקרא:

תחתית קיימת	🟩
תחתית מתוכננת	🟥
גדה שמאלית	🟧
גדה ימנית	🟨
רום הצפה מתוכנן להסתברות של10%	🟦
רום הצפה מתוכנן להסתברות של5%	🟦
רום הצפה מתוכנן להסתברות של2%	🟦
רום הצפה מתוכנן להסתברות של1%	🟪
גבול תוכנית מפעל ניקוז	🟦

PRIMANOVA
מקצוענות הנדסית בניהול ופיקוח

מיאר 2013

רשות ניקוז ונחלים ירקון
זורמים עם הסביבה

מהדורה	תאריך	תכנן	שרטט	אישר
01	07/02/2024	א.יגורוב	א.יגורוב	מ.דינקין
00	14/01/2024	א.יגורוב	א.יגורוב	מ.דינקין

רשות ניקוז ירקון
הידרולוגיה וניקוז

שם התכנית:

נחל שעלבים

מצב מוצע גיליון 2 מתוך 3

שלב תכנון	ראשוני (SD) ○	מוקדם (PD) ⌀	מפורט (DD) ○
מטרה	לעיון (FI) ○	לאישור (FA) ⌀	למכרז (FT) ○	לביצוע (FC) ○

מפעל ניקוז
שעלבים

מס' פרוייקט 1285 קנ"מ: 1:500

1285-Shaalabim.dwg