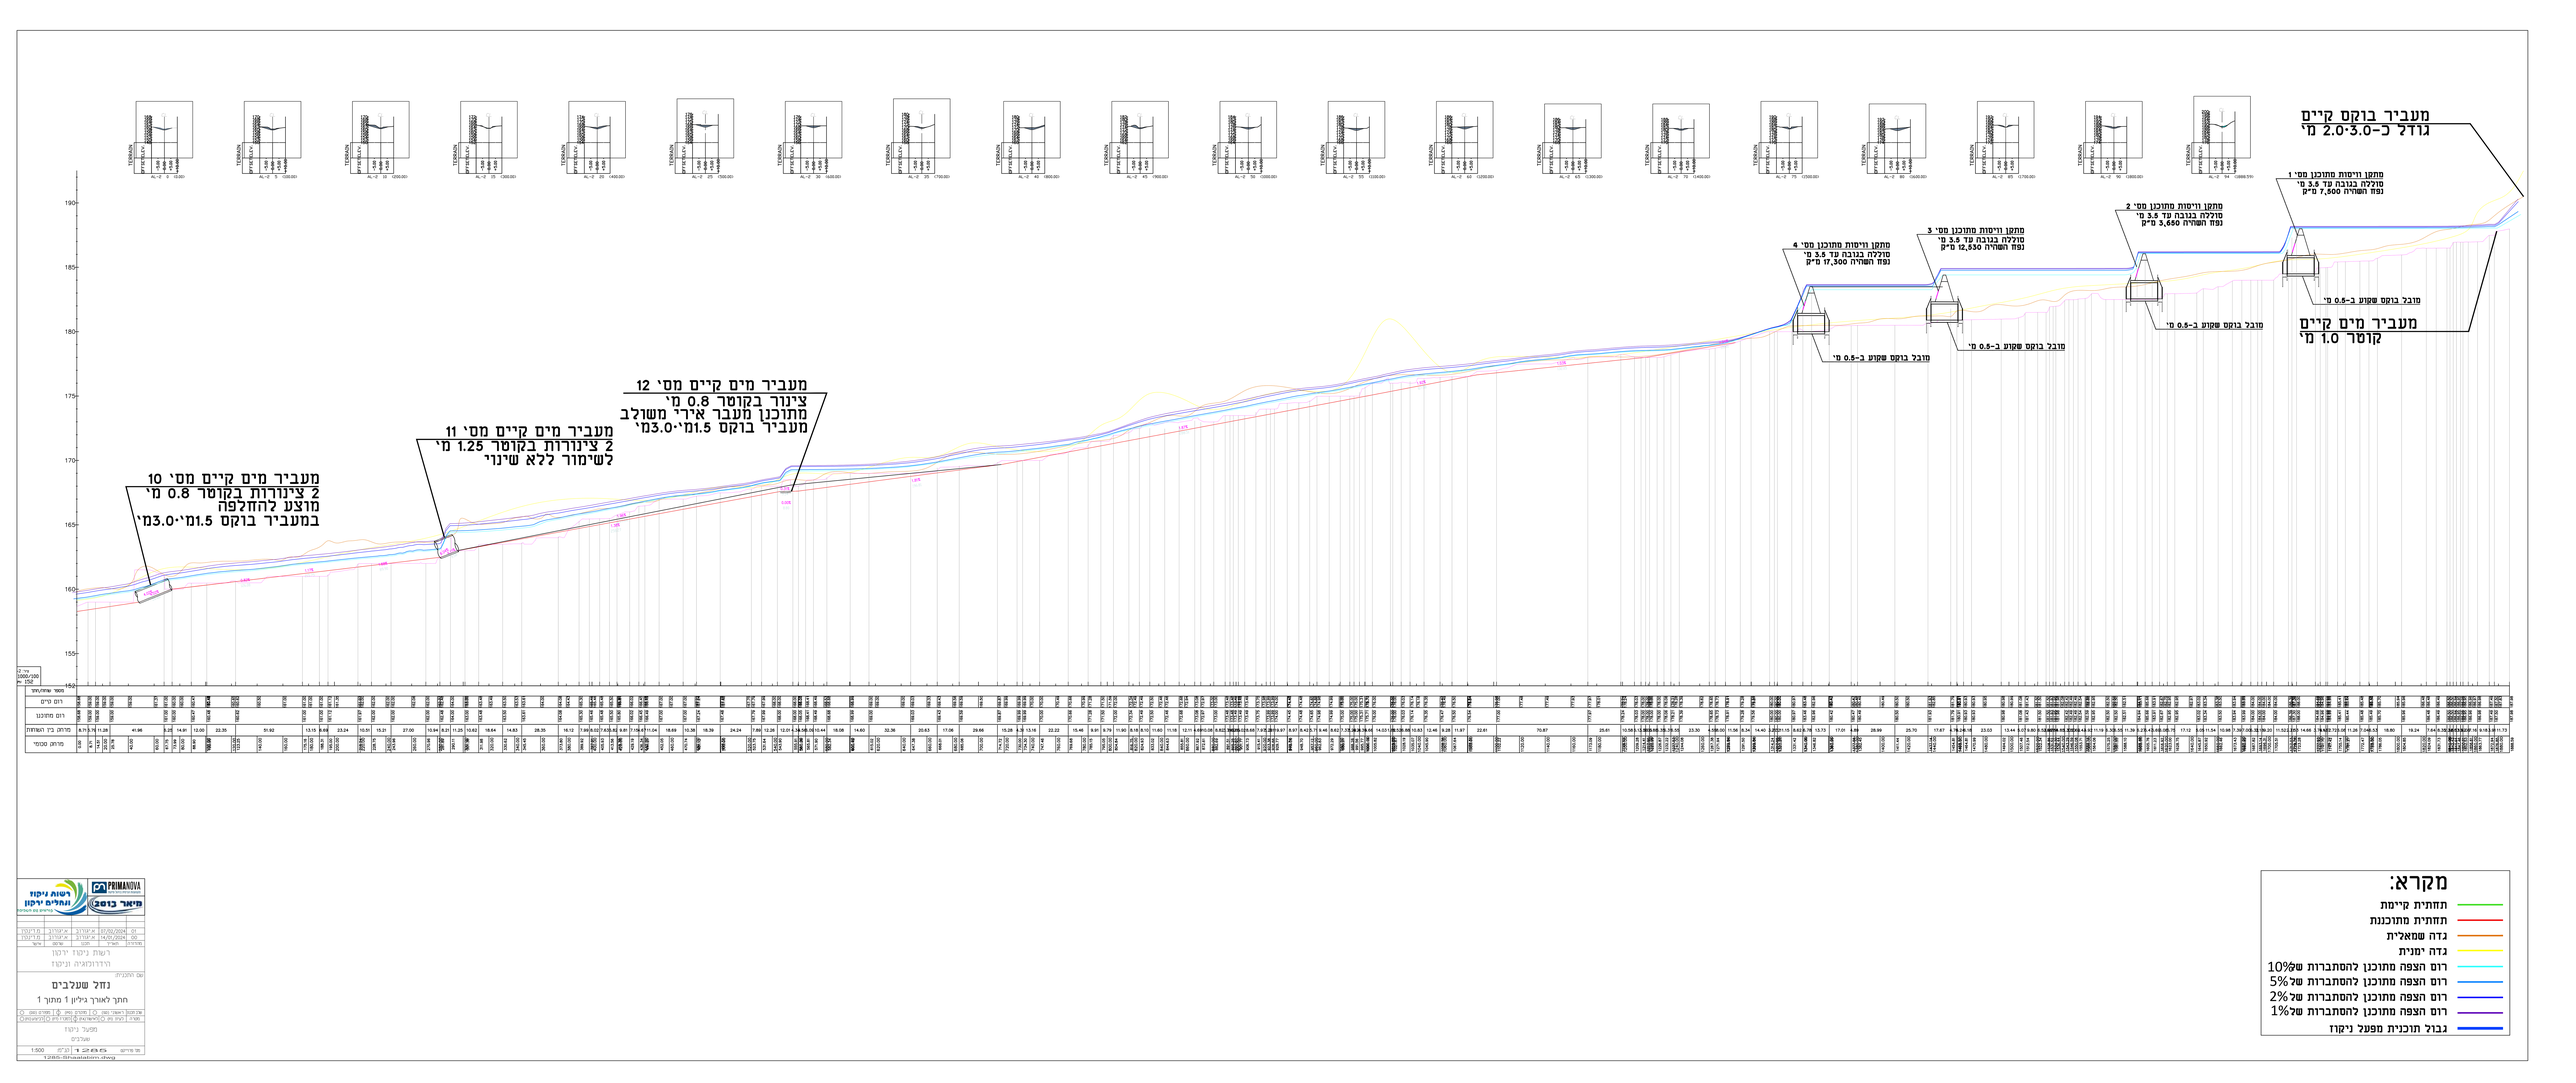

TERRAIN
OFFSETELEV.
AL-2 75 (1500.00)
AL-2 80 (1600.00)
AL-2 85 (1700.00)
AL-2 90 (1800.00)
AL-2 94 (1888.59)
מעביר מים קיים מס׳ 10
2 צינורות בקוטר 0.8 מ׳
מוצע להחלפה
במעביר בוקס 1.5מ׳·3.0מ׳
מעביר מים קיים מס׳ 11
2 צינורות בקוטר 1.25 מ׳
לשימור ללא שינוי
מעביר מים קיים מס׳ 12
צינור בקוטר 0.8 מ׳
מתוכנן מעבר אירי משולב
מעביר בוקס 1.5מ׳·3.0מ׳
מתקן וויסות מתוכנן מס׳ 4
סוללה בגובה עד 3.5 מ׳
נפח השהיה 17,300 מ״ק
מובל בוקס שקוע ב-0.5 מ׳
מתקן וויסות מתוכנן מס׳ 3
סוללה בגובה עד 3.5 מ׳
נפח השהיה 12,530 מ״ק
מובל בוקס שקוע ב-0.5 מ׳
מתקן וויסות מתוכנן מס׳ 2
סוללה בגובה עד 3.5 מ׳
נפח השהיה 3,650 מ״ק
מובל בוקס שקוע ב-0.5 מ׳
מתקן וויסות מתוכנן מס׳ 1
סוללה בגובה עד 3.5 מ׳
נפח השהיה 7,500 מ״ק
מובל בוקס שקוע ב-0.5 מ׳
מעביר בוקס קיים
גודל כ-2.0·3.0 מ׳
מעביר מים קיים
קוטר 1.0 מ׳
190
185
180
175
170
165
160
155
152
ציר: 2-
1000/100
m: 152
מספר שוחה/חתך
רום קיים
רום מתוכנן
מרחק בין השוחות
מרחק סכומי

מקרא:

תחתית קיימת	━
תחתית מתוכננת	━
גדה שמאלית	━
גדה ימנית	━
רום הצפה מתוכנן להסתברות של10%	━
רום הצפה מתוכנן להסתברות של5%	━
רום הצפה מתוכנן להסתברות של2%	━
רום הצפה מתוכנן להסתברות של1%	━
גבול תוכנית מפעל ניקוז	━

רשות ניקוז ונחלים ירקון
גורמים עם הסביבה

PRIMANOVA
מקצוענות הנדסית בניהול ופיקוח

מיאר 2013

מהדורה	תאריך	תכנן	שרטט	אישר
01	07/02/2024	א.יגורוב	א.יגורוב	מ.דינקין
00	14/01/2024	א.יגורוב	א.יגורוב	מ.דינקין

רשות ניקוז ירקון
הידרולוגיה וניקוז

שם התכנית:

נחל שעלבים

חתך לאורך גיליון 1 מתוך 1

שלב תכנון	ראשוני (SD) ○	[✓ מוקדם (PD)]	מפורט (DD) ○
מטרה	לעיון (FI) ○	[✓ לאישור (FA)]	למכרז (FT) ○	לביצוע (FC) ○

מפעל ניקוז
שעלבים

מס׳ פרוייקט 1285 קנ"מ: 1:500

1285-Shaalabim.dwg